
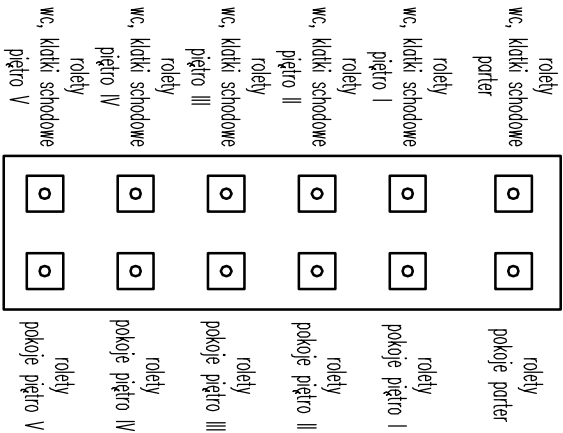
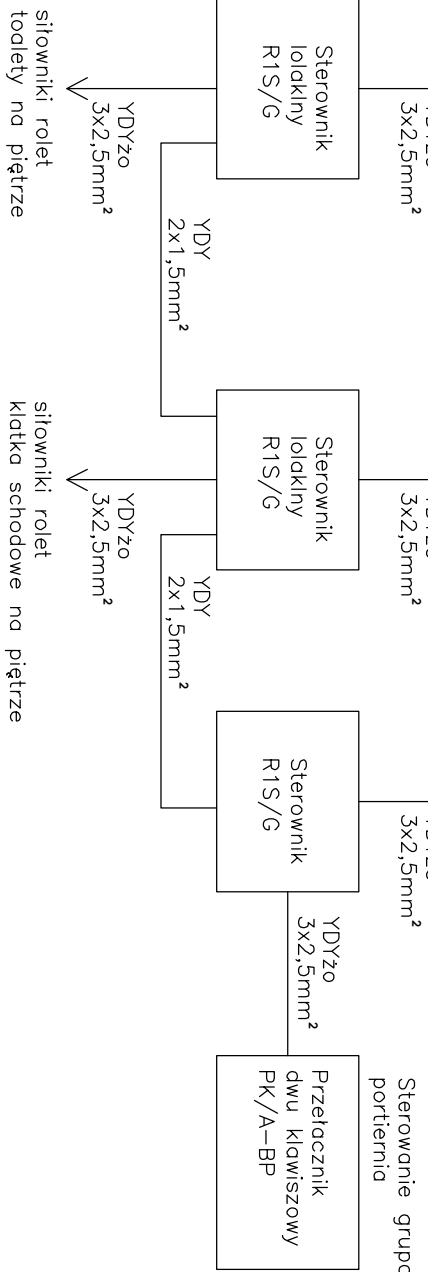



Tablica Piętrowa
zasilanie 230V

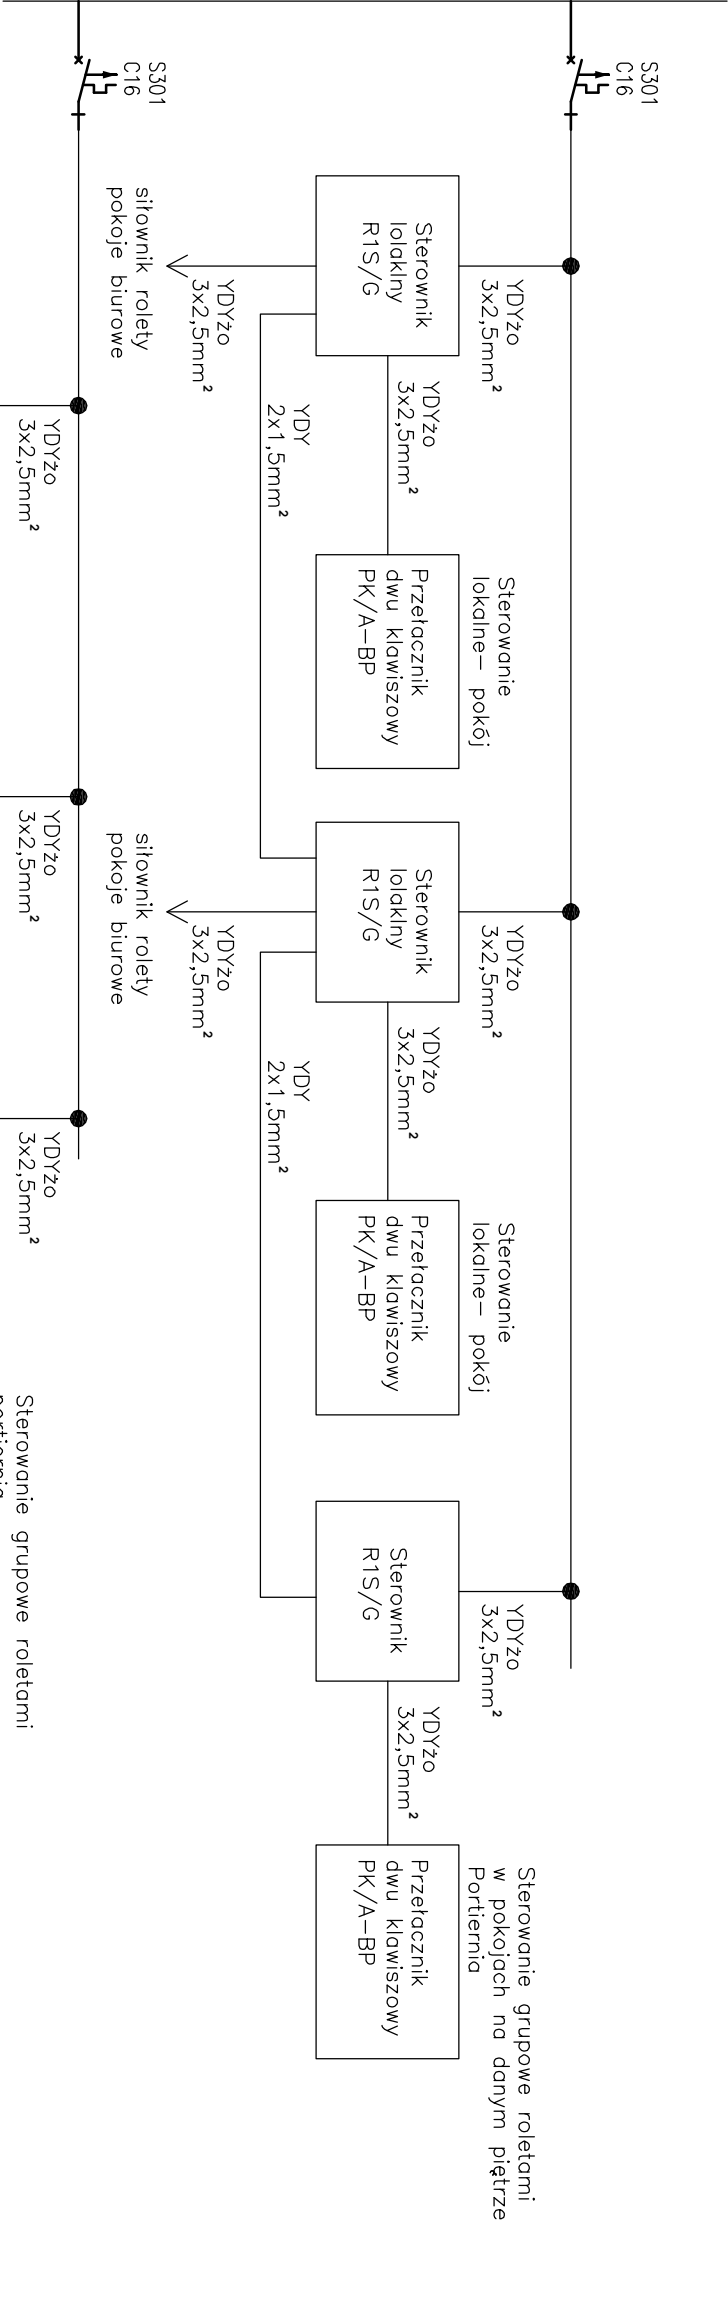

UWAGA:
Ze względów technicznych
załączanie rolet na poszczególnych piętrach
w odstępach podanych przez producenta rolet
NIEDOZWOLONE jest załączanie więcej niż jednego piętra naraz

Nazwa rysunku	Przykładowy Schemat blokowy sterowania żaluzjami	Nr rys	ES/C-09
Obiekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1, 1033/2, 1033/4, 1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Faza	Projekt wykonawczy.
Zadanie	BUDYNEK C1	Branża	elektryczna
Investor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	listopad 2012
Konsorcjum	 studio architektury format ul. Poniatowskiego 35, 41-807 Zabrze tel./fax 022 2540260/kom. 601433960 e-mail: biuro@studioformat.eu www.studioformat.eu	Rewizja	03
Projektowali	mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski	Podpis	
	mgr inż. Piotr Halicki	Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72	Podpis
Projekt chroniony Prawem Autorskim. Ustawa z dn. 04.02.94. Dz.U. Nr 80, z 2000r., poz. 904. Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, OS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA			