

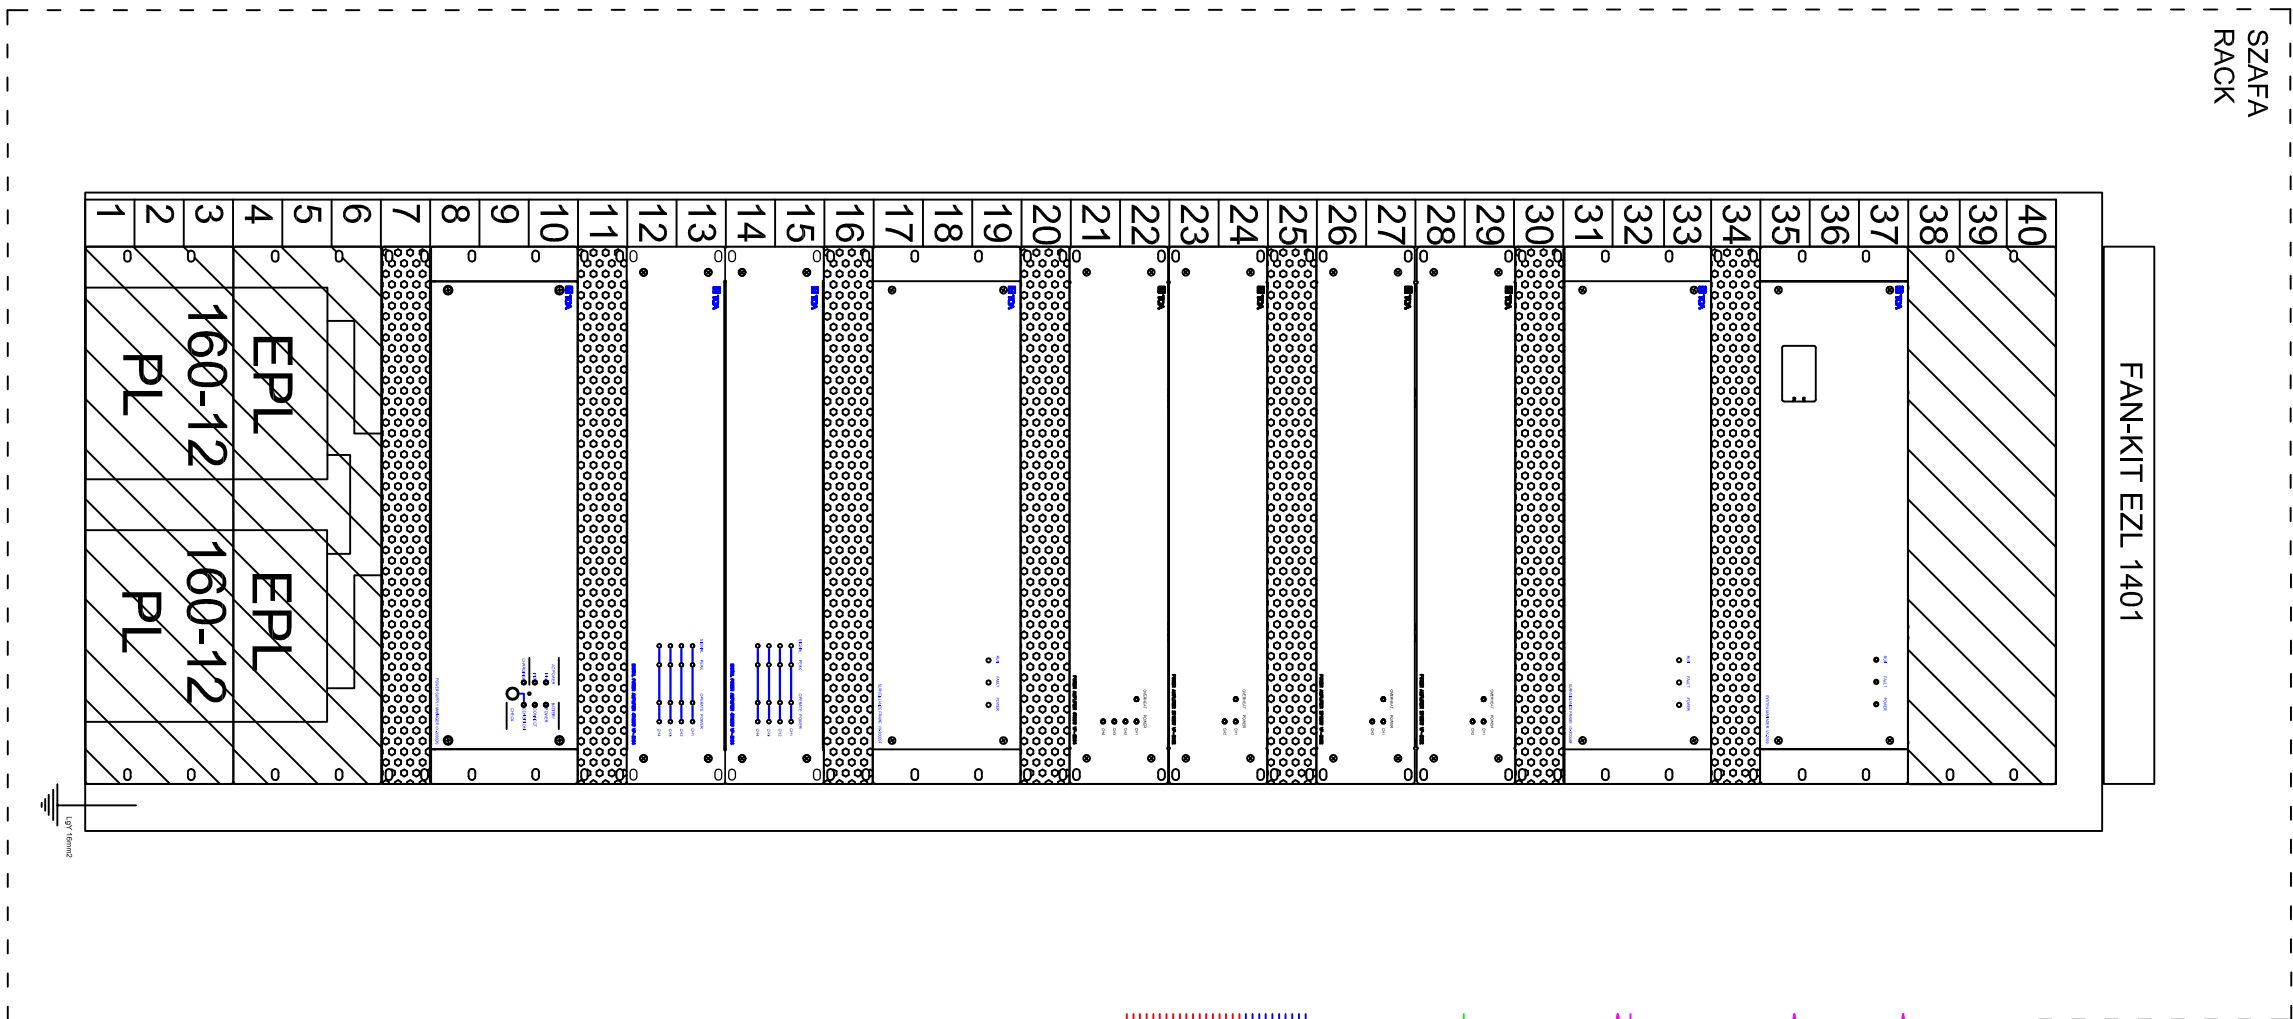


SYSTEM  
CENTRALNY DSO  
(SZAFA RACK 40U -  
POMIESZCZENIE  
Pom.0.21)

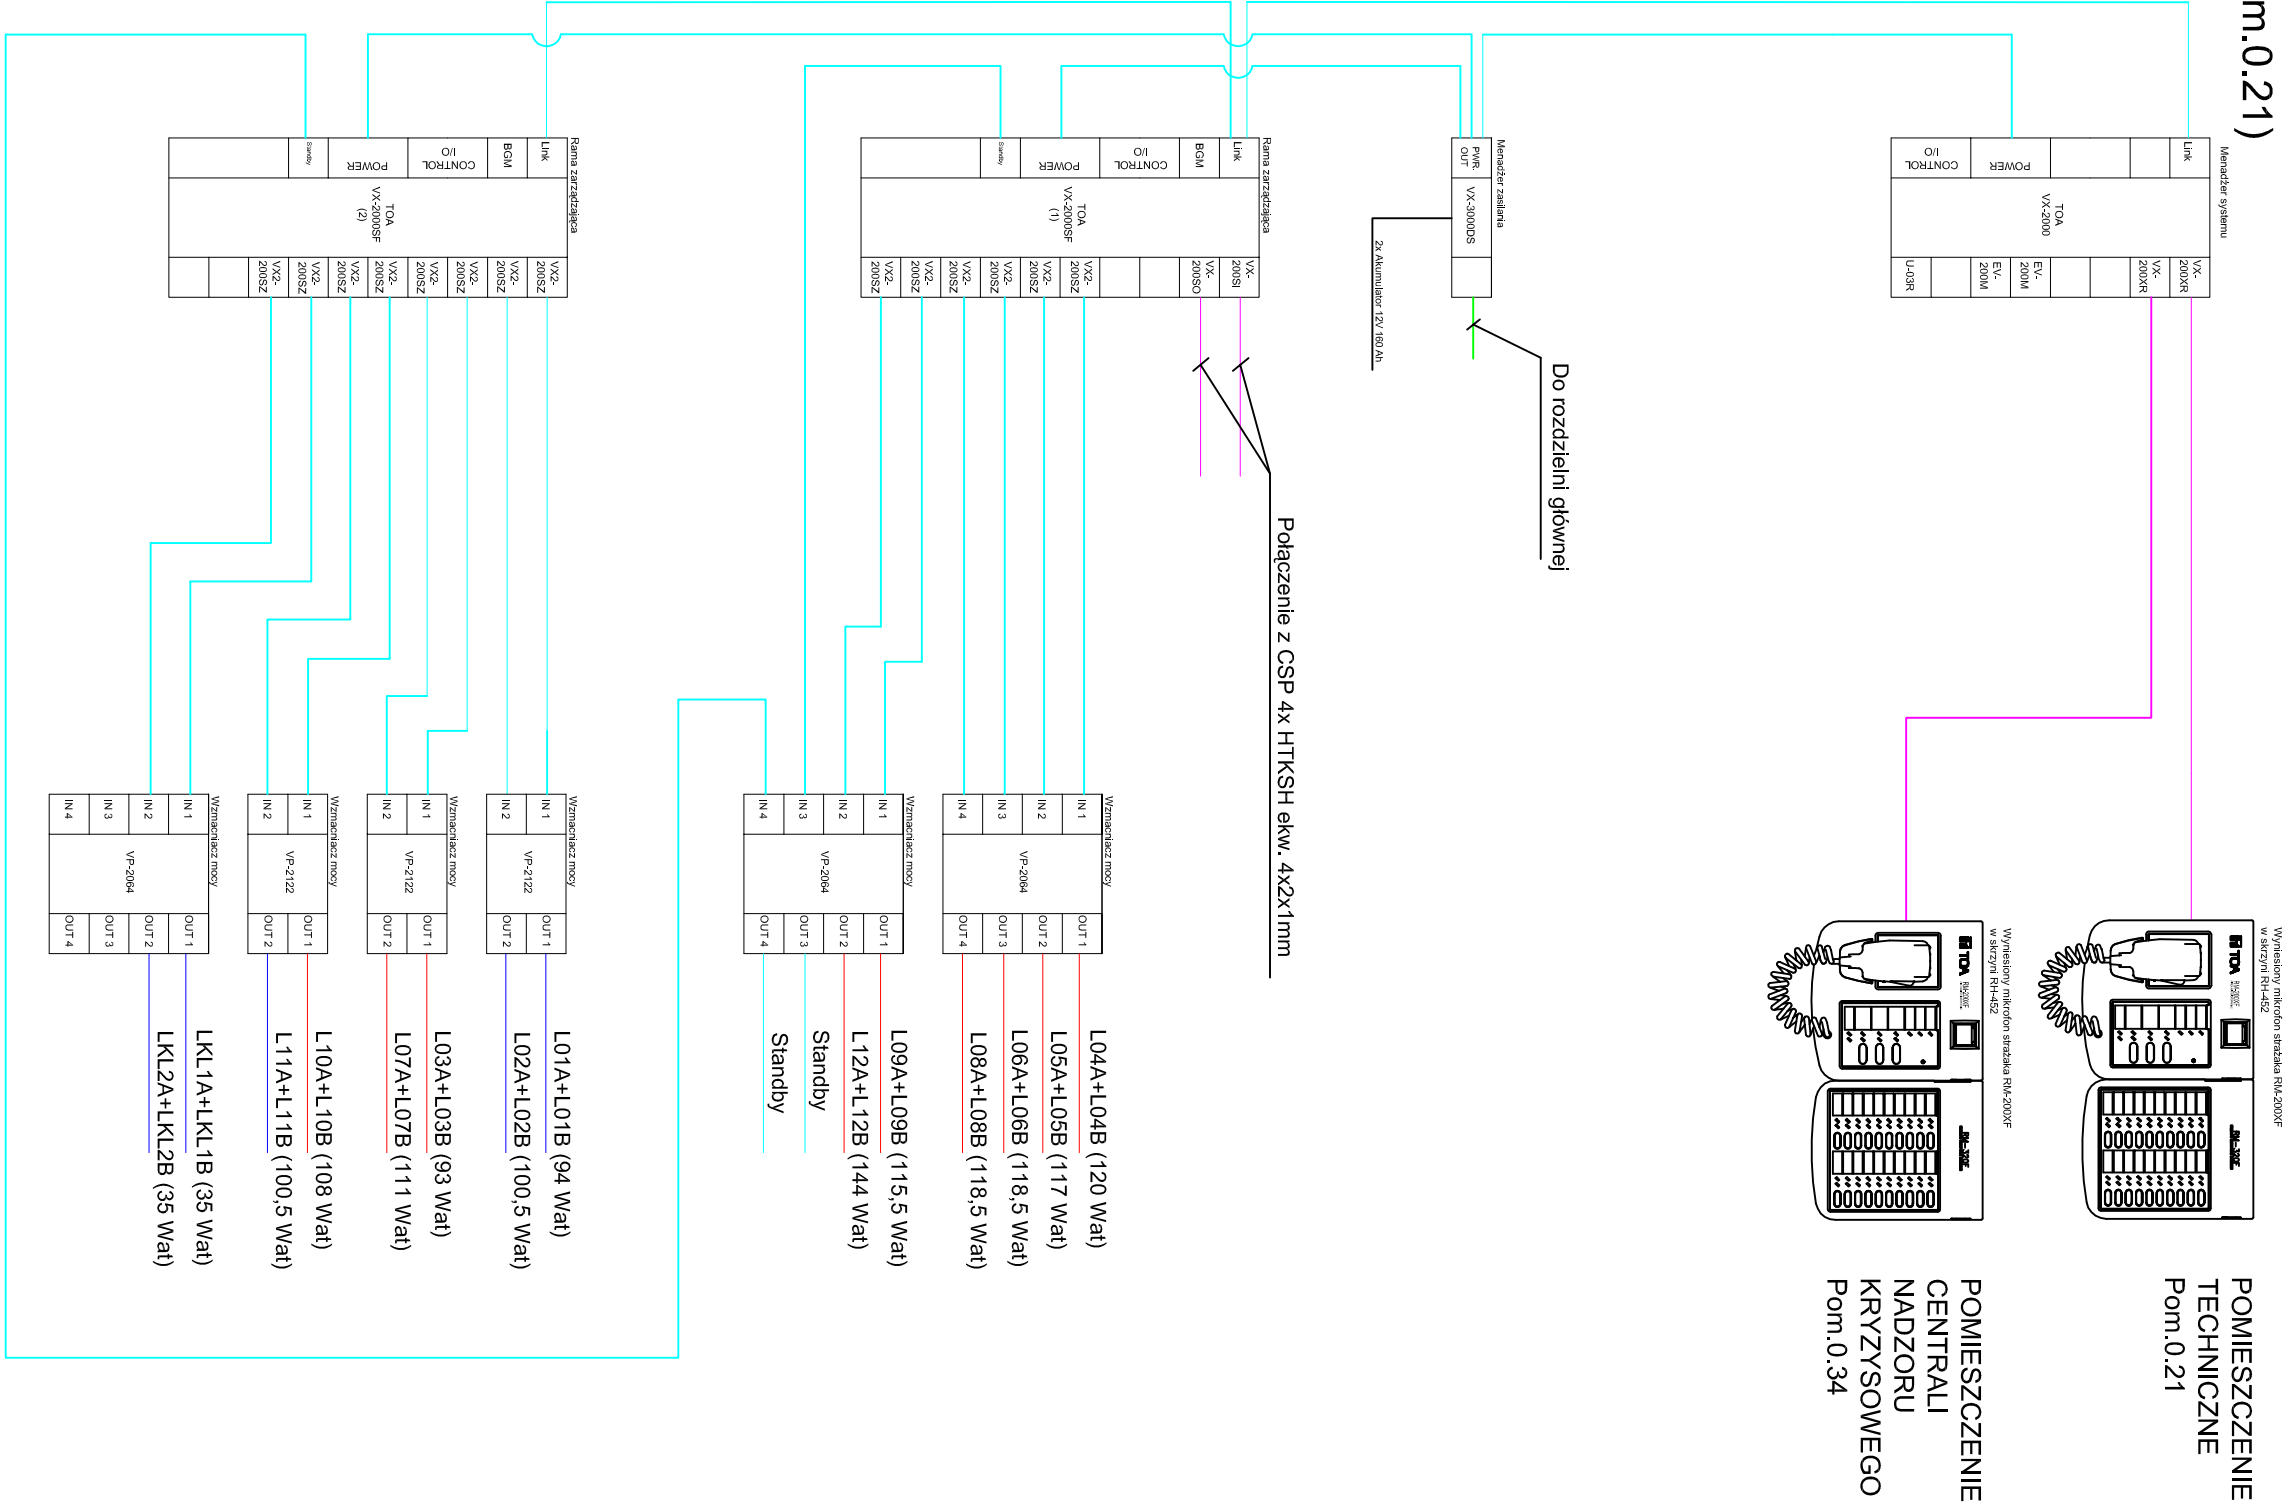

## Wykaz linii głośnikowych:

Lp	Strefa rozpraszania	Nr linii	Niskie SS-800C	Tłumienie SC-630M PB-Q	Szybkotłumienie F-1000BT/PH-0	BS-800	SC-630M	F-1000	Moż. linii	Przewód głośnikowy
1	Pozom-1 BUD.A	L01A	15	6	1			22	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
2	komunikacja, magazyny, pom. techniczne	L01B	15	5				22	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
3	Parkir BUD.A	L02A	21	6				27	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
4	komunikacja + pomieszczenia	L02B	20	7				27	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
5	Parkir +1 BUD.A	L03A	17	6				23	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
6	komunikacja + pomieszczenia	L03B	21	6				27	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
7	Parkir +2 BUD.A	L04A	28	5				33	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
8	komunikacja + pomieszczenia	L04B	30	6				36	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
9	Parkir +3 BUD.A	L05A	28	5				33	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
10	komunikacja + pomieszczenia	L05B	28	6				34	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
11	Parkir +4 BUD.A	L06A	29	5				34	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
12	komunikacja + pomieszczenia	L06B	28	5				34	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
13	Parkir +5 BUD.A	L07A	28	5				31	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
14	komunikacja + pomieszczenia	L07B	28	6				32	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
15	Parkir +6 BUD.A	L08A	29	5				34	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
16	komunikacja + pomieszczenia	L08B	28	6				34	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
17	Parkir +7 BUD.A	L09A	28	5				33	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
18	komunikacja + pomieszczenia	L09B	27	6				33	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
19	Parkir +8 BUD.A	L10A	25	5				30	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
20	komunikacja + pomieszczenia	L10B	27	5				32	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
21	Parkir BUD.B	L11A	8	4				12	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
22	Parkir BUD.B	L11B	8	4				15	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
23	Parkir BUD.B	L12A	6	8				14	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
24	Parkir BUD.B	L12B	8	8				16	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
25	BUD.A - Klatka schodowa 1	LK1A	10					10	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
26	BUD.A - Klatka schodowa 1	LK1B	10					10	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
27	BUD.A - Klatka schodowa 2	LK2A	10					10	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm
28	BUD.A - Klatka schodowa 2	LK2B	10					10	0	HTKSH PH90 1x2x1,4mm

Samarytanie zasłaniane głośników (wzrost typy):

## Legenda:

- Przewód typu skrętka HTKSH ekw. PH90 4x2x1mm
- Przewody systemowe i/lub konfekcjonowane
- Przewody głośnikowe HTKSH PH90 1x2x1,4mm
- Przewody głośnikowe HTKSH PH90 1x2x1,8mm
- Przewód zasilający HDGs PH90 3x2,5mm

INWESTOR	URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH AL. IX WIEKÓW KIELC KIELCE			
TEMAT	DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DLA BUDYNKÓW A i B			
Adres	BUDYNEK "A i B" ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO			Rys.nr 15
Przedmiot rysunku	INSTALACJA DSO SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU			Skala -
	Nazwisko i imię	Uprawnienia	Podpis	Data
Projektant	JAN MADEJ	160/85 SWK/IE/0385/01		06.2016.
Sprawdził	SLAWOMIR SKROBISZ	SWK/0138/POOE/07 SWK/IE/0029/07		06.2016.