




Tablica Piętrowa
zasilanie 230V

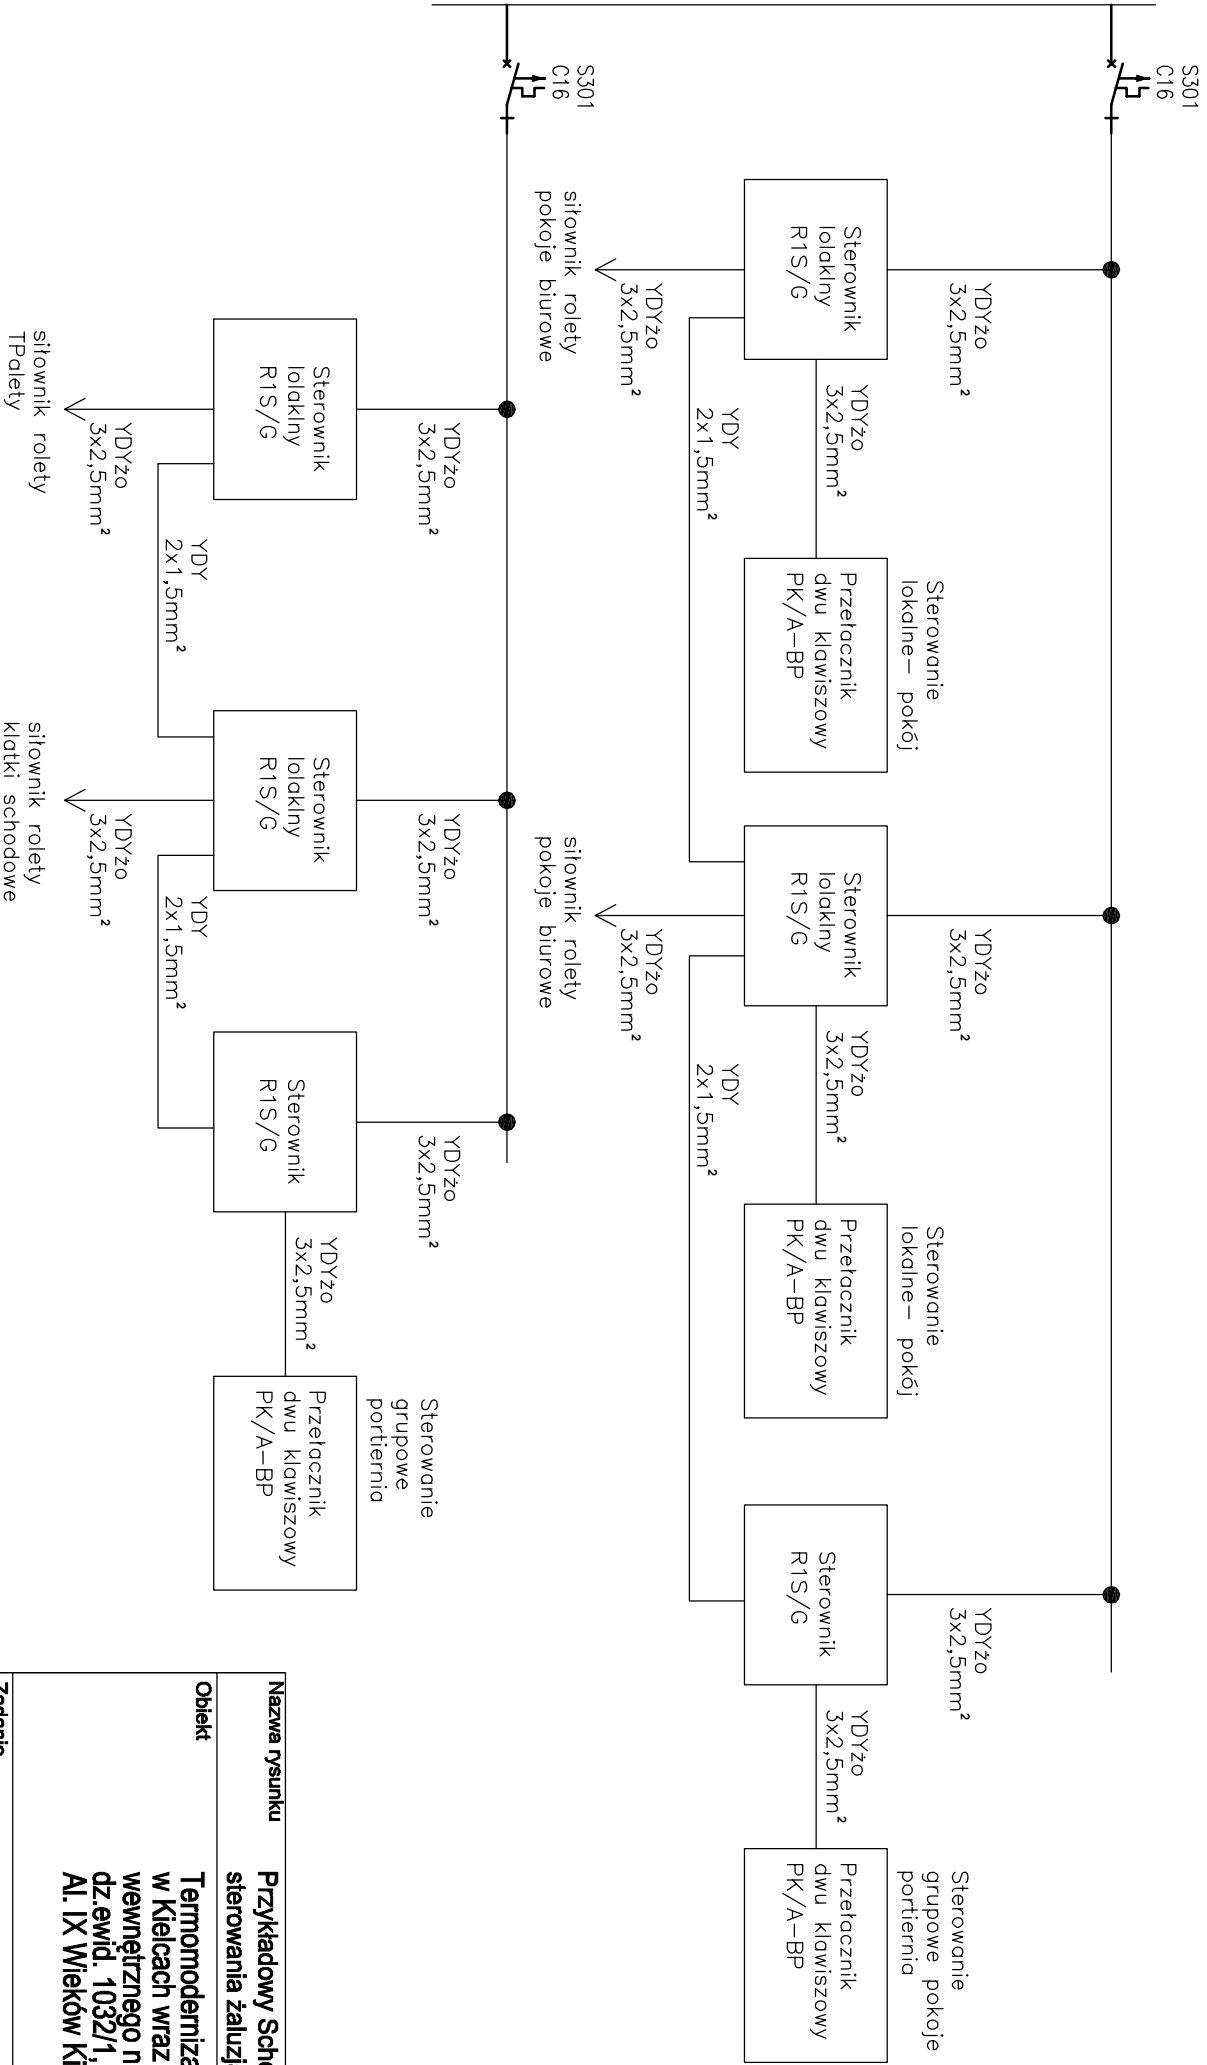

Nazwa rysunku		Przykładowy Schemat blokowy sterowania żaluzjami		Nr rys	ES/C-09
Obiekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1, 1033/2, 1033/4, 1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce			Skala	
				Faza	Projekt wykonawczy.
Zadanie	BUDYNEK C1			Branża	elektryczna
Inwestor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3			Data	czerwiec 2012
				Re wizja	
Konsorcjum	<div><div><div>studio architektury format</div></div><div><div>ul. Poniatowskiego 35, 41-807 Zabrze tel./fax 022 2540260/kom. 601433960 e-mail: biuro@studioformat.eu www.studioformat.eu</div><div><div>ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa, tel./fax (+22) 846 35 05, 846 50 34 e-mail: gstech@post.pl</div></div></div></div>				
Projektowali	mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski	St-222/79	Podpis		
	mgr inż. Piotr Halicki		Podpis		
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72	Podpis		
Projekt chroniony Prawem Autorskim. Ustawa z dn. 04.02.94. Dz.U. Nr 80, z 2000r. poz. 904. Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, OS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA					