


Tablica TW5 – Piętro IV skrzydło A
L1,L2,L3,N

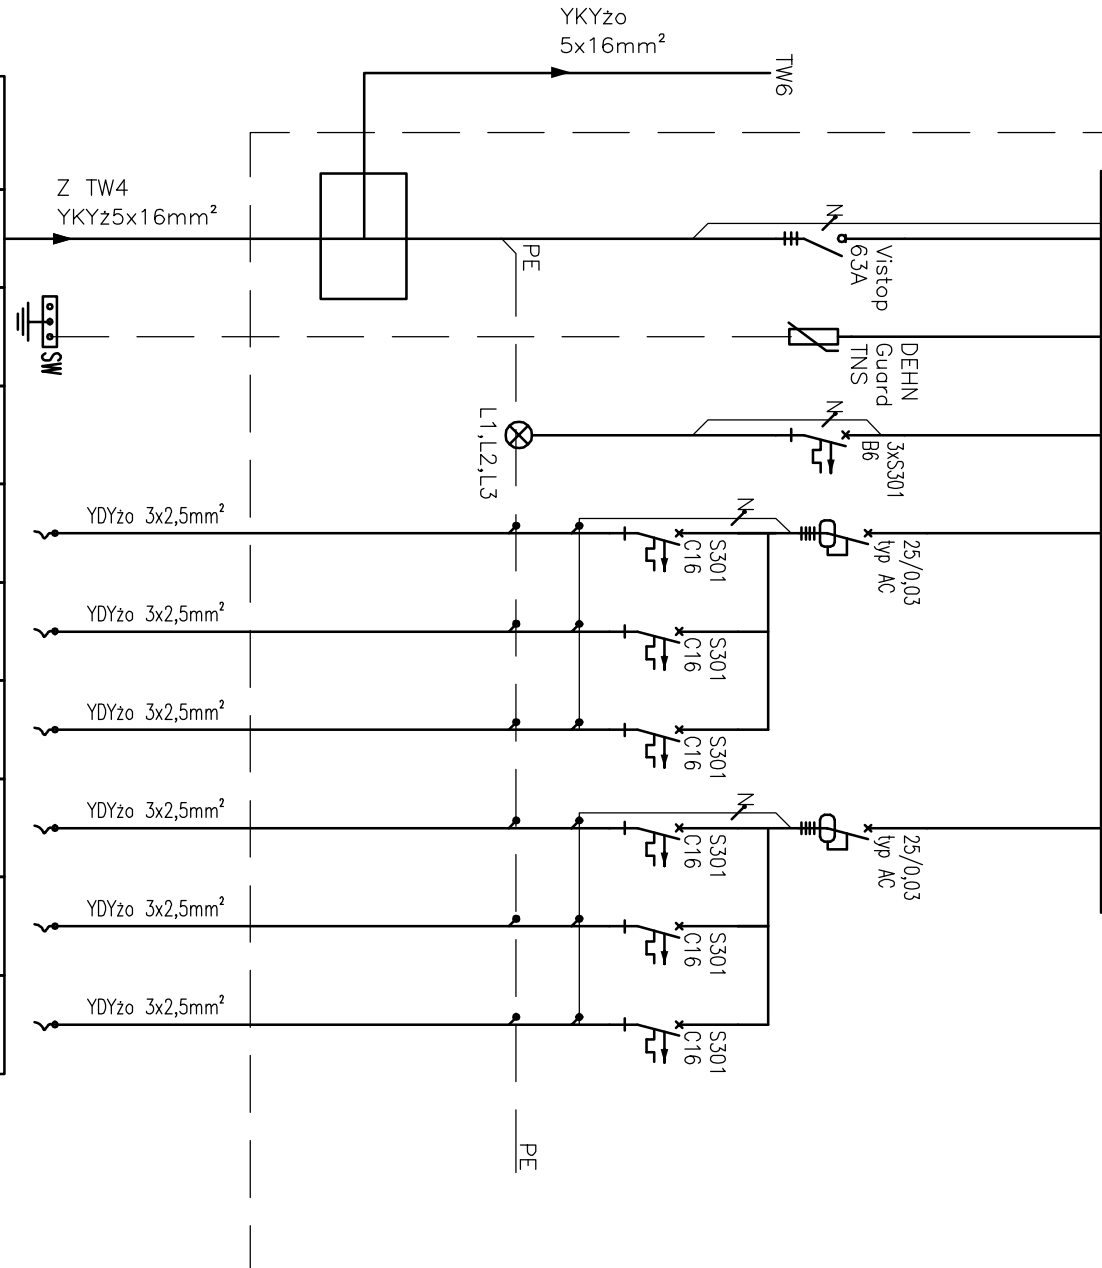

NR OBWODU	-	-	-	1	2	3	4	5	6
MOC OBWODU P/Ps (kW)	2,0/2,0	-	-	0,24	0,24	0,24	0,43	0,43	0,43
RODZAJ OBWODU	Rozdzielnica	Ogromcznik przepięć	Lampki	Zasil. 230V klimatyzatory	Zasil. 230V klimatyzatory	Zasil. 230V klimatyzatory	Zasil. 230V Centrole	Zasil. 230V Centrole	Zasil. 230V Centrole
STYCZĄCY	zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	piętro IV	piętro IV	piętro IV	piętro IV	piętro IV	piętro IV

Nazwa rysunku	Schemat Tablicy TW5	Nr rys	ES/A-15
---------------	---------------------	--------	---------

Obiekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1, 1033/2, 1033/4, 1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	
		Faza	Projekt wykonawczy.

Zadanie	BUDYNEK A	Branża	elektryczna
Investor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	czerwiec 2012
		Rewizja	1

Konsorcjum	<div><div><div>studio architektury format</div></div><div><div>ul. Poniatowskiego 35, 41-807 Zabrze</div><div>tel/fax 022 2540260/kom. 601433960</div><div>e-mail: biuro@studioformat.eu</div><div>www.studioformat.eu</div></div></div>		
	<div><div><div>OS-TECH</div><div>PROJEKTOWANIE WYKONAWCZYSTWA I KONSULTINGOWA</div></div><div><div>ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa,</div><div>tel/fax (+22) 846 35 05, 846 50 34</div><div>e-mail: gstech@post.pl</div></div></div>		

Projektowali	mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski	St-222/79	Podpis	
	mgr inż. Piotr Halicki		Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72	Podpis	