


Tablica TP4 – Piętro III skrzydło A

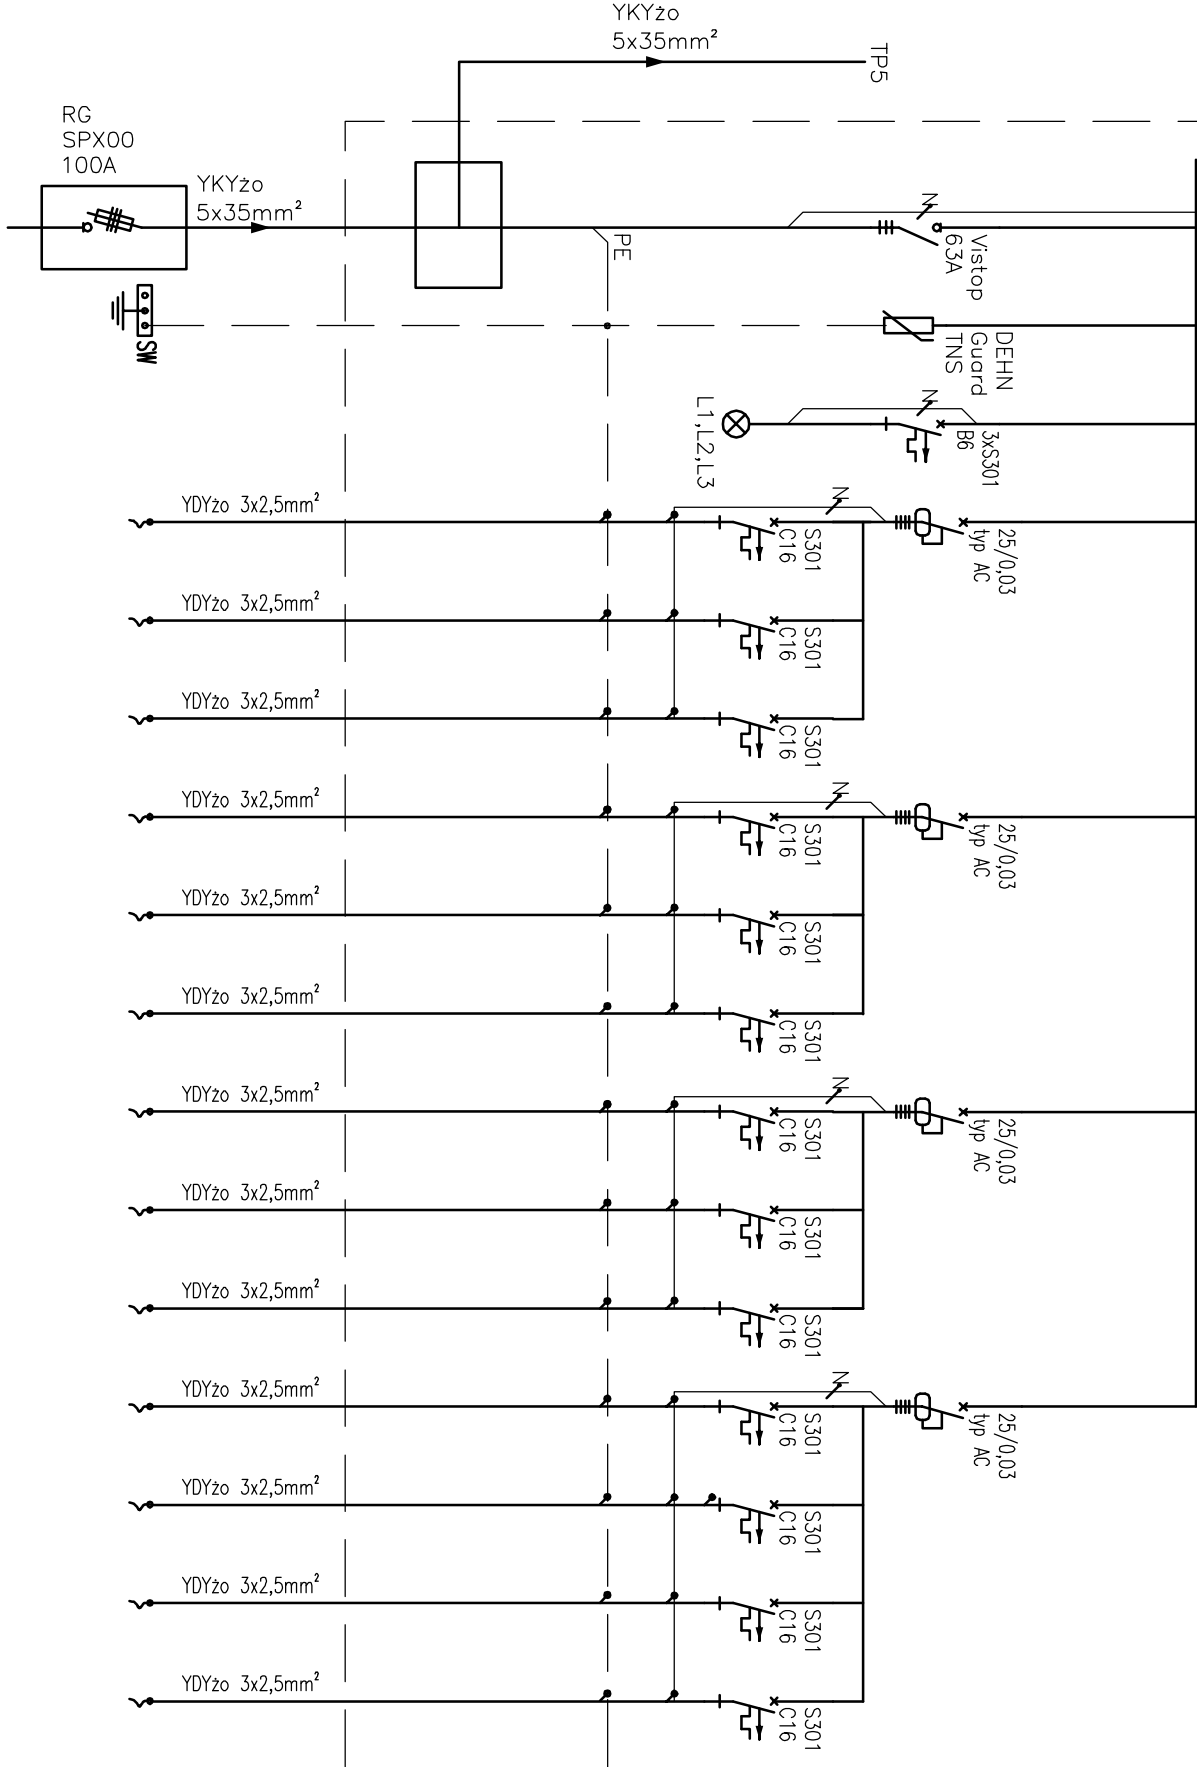

NR OBWODU	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOC OBWODU P/Ps (kW)	20,5/-	-	1,37	1,37	1,75	1,12	1,37	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	1,5	2
RODZAJ OBWODU	Rozdzielnia	Ogranicznik przepięć	Lampki	Rolety	Zasil. 230V	Rolety	Zasil. 230V	Rolety	Zasil. 230V	Rolety	Zasil. 230V	Rolety	Zasil. 230V	Rolety	Zasil. 230V
SZCZEGÓŁY	zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III	piętro III

Schemat Tablicy TP4

Obiekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1, 1033/2, 1033/4, 1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	
Faza		Projekt wykonawczy.	

Zadanie	BUDYNEK A	Branża	elektryczna
Investor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	czerwiec 2012
		Revizja	1



studio architektury
format

ul. Poniatowskiego 35, 41-807 Zabrze
tel/fax 022 2540260/kom. 601433960
e-mail:biuro@studioformat.eu
www.studioformat.eu



ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa,
tel/fax (+22) 846 35 05, 846 50 34
e-mail: gstech@post.pl

Projektowali	mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski	St-222/79	Podpis	
	mgr inż. Piotr Halicki		Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72	Podpis	

Projekt chroniony Prawem Autorskim. Ustawa z dn. 04.02.94. Dz.U. Nr 80, z 2000r., poz. 904.
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, OS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA